


Lasttrennschalter FHV-B3

Lasttrennschalter für die Oberleitungen von Bahnanlagen, Wechselspannung 15 kV und 25 kV

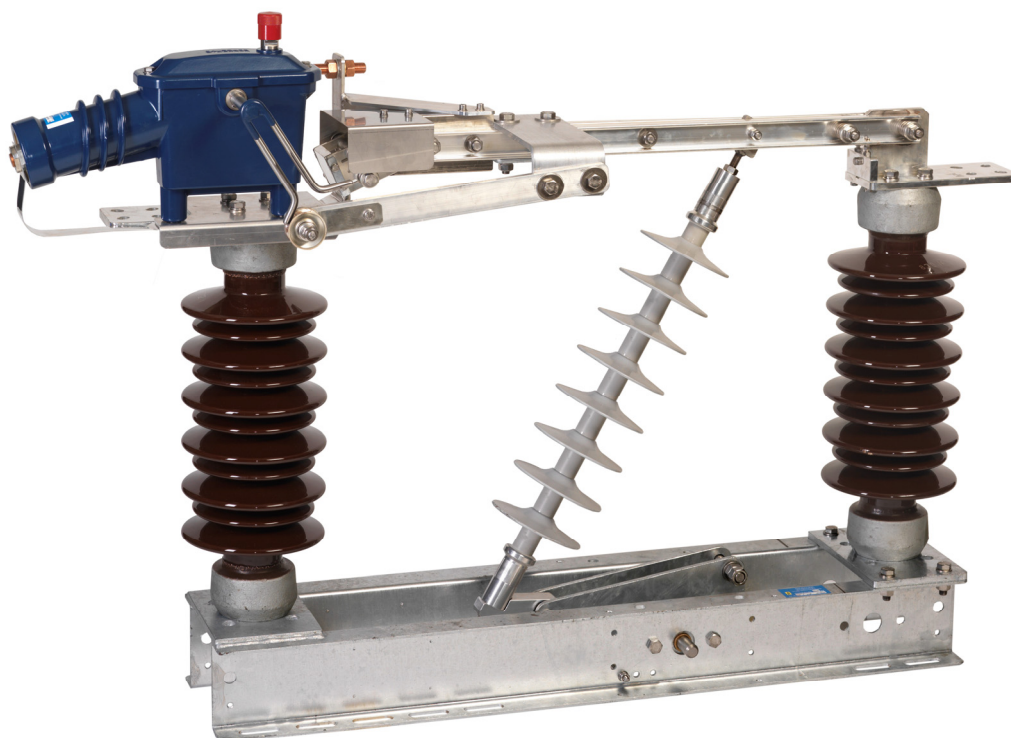

Mit dem Lasttrennschalter FHV-B3 werden Oberleitungs-Streckenabschnitte von Bahnanlagen unter Last ein- und ausgeschaltet.

Da der Ausschaltvorgang in einer Schaltkammer unter Hochvakuum erfolgt, entsteht kein äusserer Lichtbogen. Lasttrennschalter eignen sich deshalb speziell bei begrenzten Platzverhältnissen wie zum Beispiel in Tunnels.

Eine Einschaltung unter Last ist nur begrenzt möglich.

Der Lasttrennschalter FHV-B3 ist als Messerschalter ausgelegt mit zwei festen Isolatoren, an welchen die Anschlussplatten

und die Schaltmechanik montiert sind, und einem Stab-Silikonisolator zur Schalterbetätigung.

Die flachen Anschlussplatten erlauben verschiedene Anschlussvarianten.

Der Lasttrennschalter kann motorisch oder manuell über ein linear bewegtes Gestänge betätigt werden.

Die Schalter entsprechen den Normen IEC 60694 und 60265-1. Durch die lange Erfahrung im Schalterbau verfügt Rauscher & Stoecklin über Zulassungen von verschiedenen in- und ausländischen Bahngesellschaften.

Merkmale

- Kompaktes Design
- Alle Stahlteile aus rostfreiem oder feuerverzinktem Stahl
- Stabiles und verwindungsfreies Schaltergerüst
- Hauptkontakt mit Vereisungsschutz
- Isolatoren in Porzellan- oder Silikon Ausführung erhältlich
- Minimale Durchbiegung (Durchhang) der Anschlussdrähte dank zwei festen Anschlussplatten
- Komplett wartungsfreie Vakuumschaltkammer
- Ausschaltvorgang ohne äusseren Lichtbogen
- Einschaltung auf Kurzschluss unter bestimmten Voraussetzungen möglich
- Fixierung auf dem Traggerüst mit Briden (für freie Ausrichtung) oder mit Schrauben (Löcher im Schaltergerüst)
- Einfache Montage und Ausrichtung
- Hohe Zuverlässigkeit: bis zu 10'000 Schaltzyklen (abhängig vom Einschaltstrom)
- Alle stromführenden Teile entweder aus versilbertem, vernickeltem oder verzinnem Kupfer
- Praktisch wartungsfrei
- Option: Stellungsgeber (potentialfreie Kontakte); auch nachrüstbar
- Option: Erdkontakt für die zwangsweise Erdung eines Fahrleitungsabschnittes, sobald der Schalter geöffnet wird

Technische Daten

Nenndaten

Nennspannung U_{nom}	kV AC	25	15
Bemessungsspannung U_r	kV	27.5	17.5
Systemspannung U_{lim1}	kV	52	36
Höchste Spannung für Vakuum-Schaltkammer U_{lim2}	kV	36	36
Bemessungsfrequenz f_r	Hz	16.7 - 60	16.7 - 60
Bemessungsbetriebsstrom I_r	A	2'000	2'000
Bemessungskurzzeitstrom I_k	kA	31.5	31.5
Bemessungsstossstrom I_p	kA	80	80
Kurzschlussdauer t_k	s	3	3

Prüfspannungen

1 Minute-Stehwechselspannung (50 Hz, trocken und nass) U_d			
- gegen Erde	kV	95	70
- Trennstrecke	kV	110	80
Nennstehstossspannung (1.2/50 μ s) U_p			
- gegen Erde	kV	250	170
- Trennstrecke	kV	290	195

Ein- und Ausschaltstrom

Ausschaltstrom bei Leistungsfaktor 0.7 I_{break}	A	2'000	2'000
Einschaltstrom bei Leistungsfaktor 0.7 I_{make1} (5x) *	A	2'000	2'000
Einschalt-Kurzzeitstrom (rms) I_{make2} (1x) *	kA	12	
Einschalt-Stossstrom I_{pmake} (1x) *	kA	24	
Kurzschlussdauer t_{k2}	s	0.6	
* Einschalten über die Vorzündhörner			

Isolatoren


Material		Porzellan oder Silikon	
Systemspannung U_{lim3}	kV	52	36
Kriechweg	mm	1'300	715
Mindestbiegebruchkraft	kN	4	4

Konstruktionsmerkmale


Mechanische Lebensdauer (1 Zyklus = 1x EIN und 1xAUS)	Zyklen	10'000	10'000
Schaltweg	mm	180	120
Gewicht ca. (mit Porzellanisolatoren)	kg	103	65
Gewicht ca. (mit Silikonisolatoren)	kg	78	50

Massbilder

FHV-B3-25

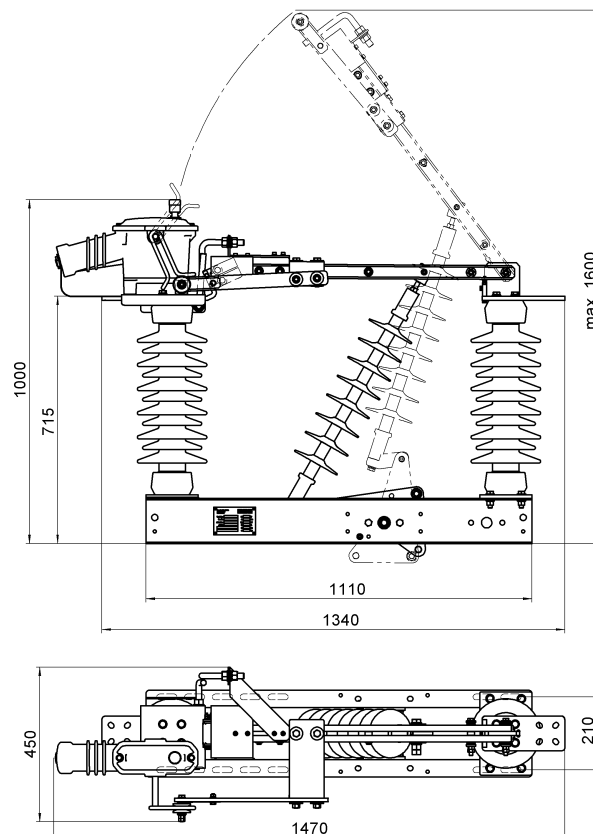

FHV-B3-15

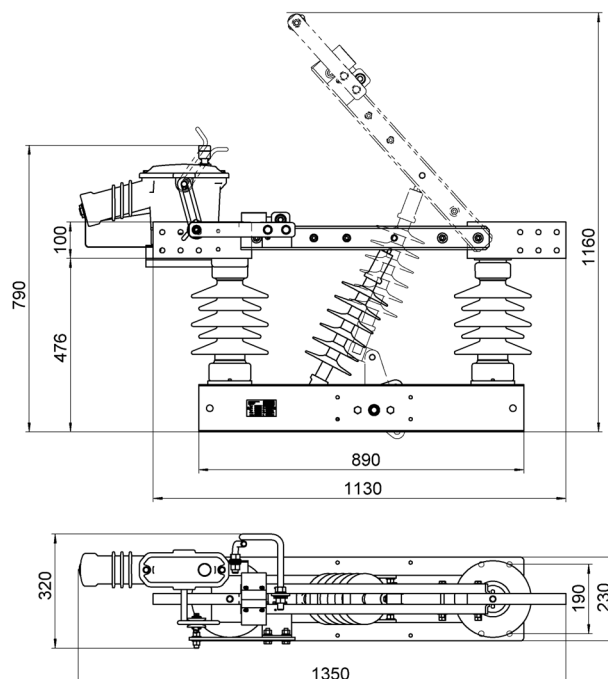

Bestellinformationen

Basistyp	Beschreibung	Artikel-Nr.
FHV-B3-25	Lasttrennschalter 25 kV mit Porzellanisolatoren	18369
FHV-B3-15	Lasttrennschalter 15 kV mit Porzellanisolatoren	auf Anfrage

Optionen:

- S = Silikonisolatoren anstelle von Porzellanisolatoren
- I = Stellungsgeber mit potentialfreien Kontakten (1x offen, 1x geschlossen); 2 Endschalter und Kabel
- E = Erdkontakt für zwangsweise Erdung